
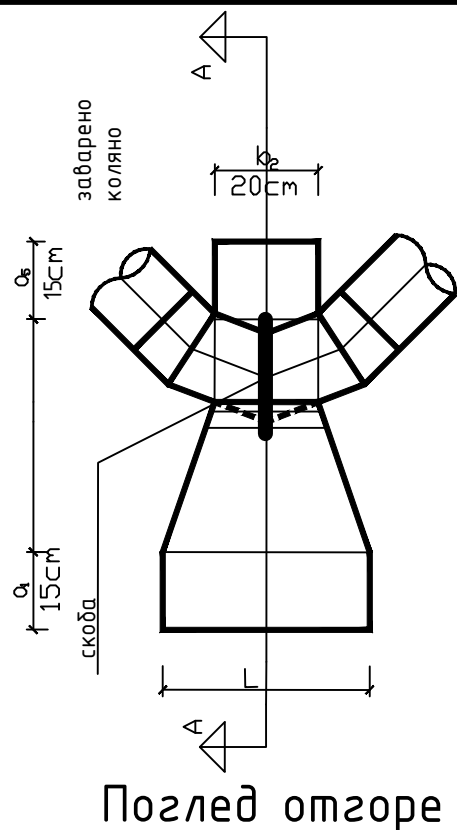


Опорен блок

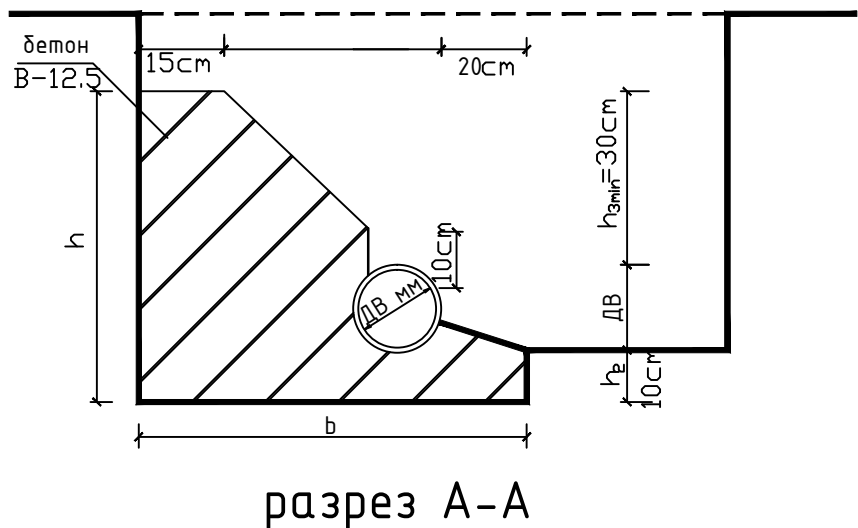

З А Б Е Л Е Ж К А :

Местата на опорните блокове са показани
на монтажния план /чертеж№3/

Размери на опорните блокове
при $\sigma_{дон} < 10 \text{ кг/см}$

диаметър на тръбата мм	тройник				коляно 90о				коляно 45о			
	h см	L см	b см	V м3	h см	L см	b см	V м3	h см	L см	b см	V м3
90	50	30	43	0.06	50	40	44	0.08	50	20	43	0.05
110	50	40	46	0.09	50	60	47	0.14	50	30	46	0.07
160	60	80	54	0.23	60	110	54	0.33	60	60	54	0.18

В обсега на опорния блок тръбата да бъде
обвита в изолационна лента и метална скоба.
Между скобата и тръбата да се постави гумена
лента.

"инж. ТОДОР МИХАЙЛОВ" ЕООД
гр. Стара Загора, ул.Ген.Пашинов" №20
vodo_plan@abv.bg 0889 224144

ПРОЕКТАНТ:

ОБЕКТ: Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на улица "Батемберг" от ОТ 1207 до ОТ 1208 град Мъглиж , Община Мъглиж	Част : ВиК
	ФАЗА: ТП
	лист: 7
Чертеж: Детайл на ополен блок	1: 10
Възложител: Община Мъглиж	09.2019