


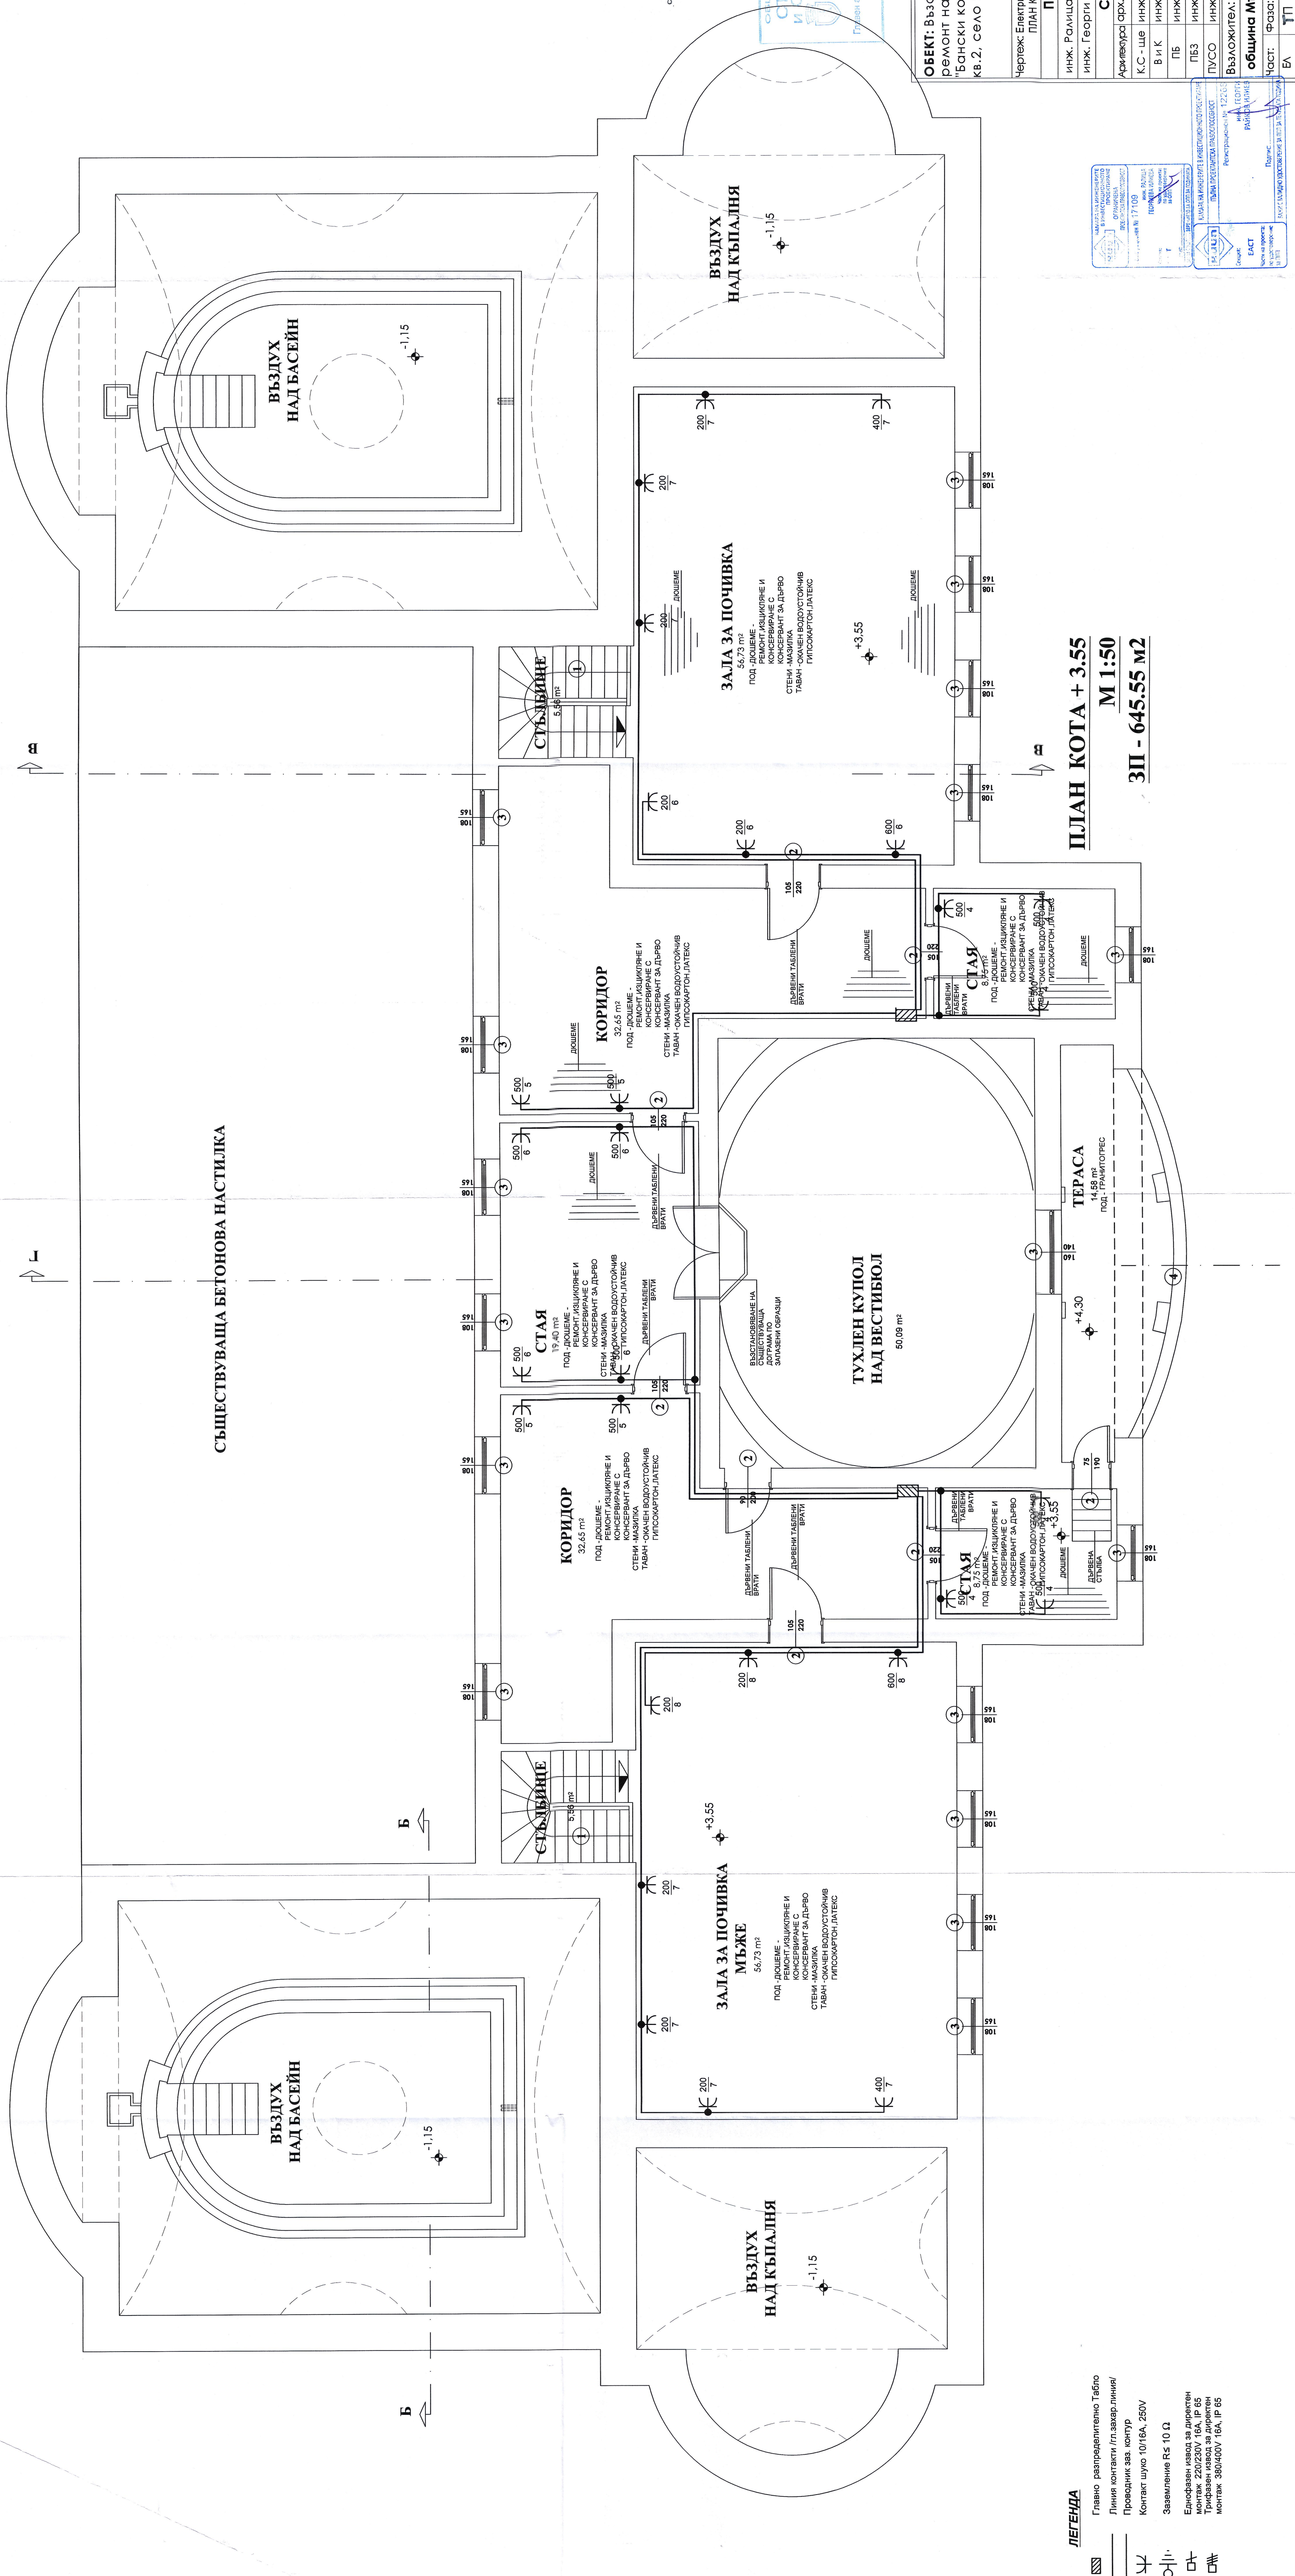

**ОБЕКТ:** Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сградас "Бански комплекс", УПИ Х-1701, кв. 2 село Ягодa, община Мъглич

Чертеж: Электрическая схема на силовую установку  
ПЛАН КОТА + 3.55

ПРОЕКТАНТИ:  
ИНЖ. РАКШИНА ИЛИЕНКО

СЪГЛАСУВАЛИ:

Анхилетков арх. Милен Маринов

|          |                   |
|----------|-------------------|
| К.С - ще | инж. Евгени Тотев |
|----------|-------------------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| ВИК | ИНЖ. ХРИСТО ИНЖОВ |
| ПБ  | ИНЖ. ИВАН ВАСИЛЕВ |

|      |                    |
|------|--------------------|
| ПБЗ  | инж. Петя Христова |
| ПУСО | инж. Петя Христова |

Взложитель:

|       |       |          |       |         |
|-------|-------|----------|-------|---------|
| Част: | Фаза: | Масштаб: | Дата: | Лист №: |
|-------|-------|----------|-------|---------|

|    |    |      |          |   |
|----|----|------|----------|---|
| ΕΛ | ΤΠ | 1:50 | 2018ροΔ. | 2 |
|----|----|------|----------|---|

## ПЛАН КОТА + 3.55

**M 1:50**

3Π - 645.55 M2

**ЛЕГЕНДА**

Линия контакти /гл.захар.линия/

Проводник заз. контур  
Контакт шуко 10/16А, 250V

Заземление  $R \leq 10 \Omega$ 

Еднофазен извод за директен монтаж 220/230V 16A, IP 65  
Трифазен извод за директен

МОНТАЖ 380/400V 16A, IP 65

---